

(檳城26日訊) 针对檳城水費調漲幅度達100%，檳州供水機構(PBA) 今日發4項解釋，強調調漲水費是根據中央政府在2024年1月31日發布的新法規來進行計費。且家庭每月首35立方米的收費，仍是全國第二低，而該機構每兩個月發出水費單，並不導致用戶需要付更多錢。

該機構總執行長巴馬納登今日發文告說，不僅是檳城，全國其他10個州屬和3個聯邦直轄區的水費，也同時進行調整。

他說，檳城每月首35立方米的平均家庭用水費，是全馬第二低的州屬。

“根據2024年《水務業（供水服務費率）（檳州）（修訂）法規》，是一項中央政府的法規，並不是檳州供水機構或州政府的法規。”

他指出，自檳城於2011年加入

檳水費調漲100% PBA發聲明4解釋

國家水供業重組計劃(NWSIRI)後，檳州供水機構作為持牌供水運營商，須確保遵守中央法規。

仍是全國第二低

“於是，自2024年2月1日起，我們通過大眾媒體新聞稿公开发布檳城的水費率，這也包含在其面子書專頁、www.pba.com.my網站以及報紙廣告。”


他也說，根據聯邦法規，該機構不得以高於（或低於）指定的費率來征收檳城供水服務費用。

他也呼喚檳城的用水戶如對水費有疑問或問題，可前往檳州供水機構9個客戶服務中心之一



■巴馬納登

查詢，分別位於光大、浮羅山背、峇央峇魯、大山脚、爪夷、甲拋峇底、Perai Complex、打槍埔或海峽花園(Taman Selat)，並且相關人員已準備好提供適當的幫助。

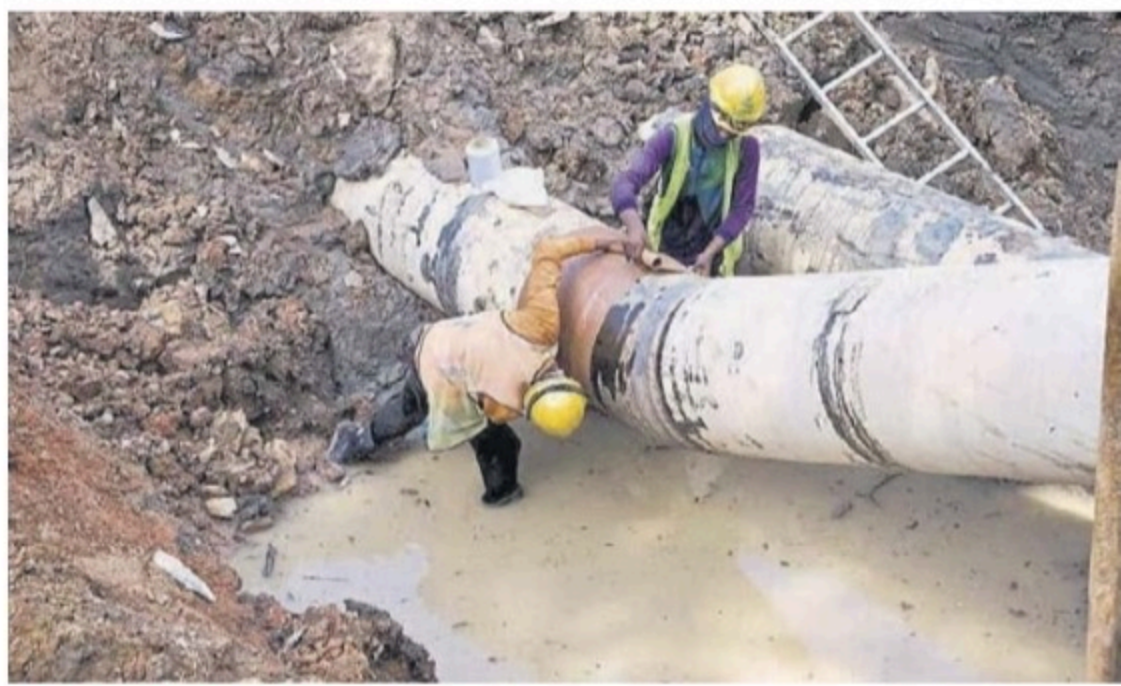

■人目。檳州供水機構將從2024年水費中產生額外收入，主要用于資助緊急供水基礎設施發展項目。

2024年2月1日檳城水費按特定用水量類別划分摘要	
1) 家庭用水	
使用量	每立方米(1000公升)費率
0 - 20立方米	每立方米62仙
20 - 35立方米	每立方米1令吉17仙
超過35立方米	每立方米2令吉7仙
最低收費	每個月6令吉20仙
2) 家用大型电表(Domestic Bulk Meter)	
統一收費	每立方米1令吉73仙
最低收費	每個月17令吉30仙
3) 非家庭用水	
0 - 35立方米	每立方米1令吉57仙
超過35立方米	每立方米2令吉17仙
最低收費	每個月15令吉70仙
4) 宗教机构和福利机构	
統一收費	每立方米67仙
最低收費	每個月6令吉70仙
5) 航运	
統一收費	每立方米7令吉7仙
最低收費	每個月70令吉70仙

解釋1：10州3直轄區都調漲

巴馬納登說，在2024年1月31日，中央政府不僅發布了調整檳城水費的水費法規，還發布了其他法規，以調整西馬半島的10個州屬，以及吉隆坡、納閩和布城聯邦直轄區的水費。

“因此，不僅是檳城的水費率較高，整個西馬半島和納閩聯邦制直轄區的水費都較高。”

解釋2：檳家用用水費第二低

巴馬納登說，檳城每月首35立方米的平均家庭用水費率，為每立方米86仙。根據該機構數據顯示，2023年檳城大多數家庭用水戶(77.3%)的每月用水量，為35立方米或以下。

他指出，相比之下，全國平均家庭用水費率為每立方米1令吉。西馬半島的所有其他持牌供水運營商，對每月首35立方米的平均家庭用水費率，都高於每立方米86仙，除了登嘉樓州(每立方米69仙)。

“因此，檳城的家庭用水費是馬來西亞第二低的。除了登嘉樓州，西馬半島的所有其他州的用水戶在家庭用水上，都支付更高的費用。”

解釋3：按兩個月一樣計費

文告指出，有關檳城用水戶因檳州供水機構每兩個月發出水費單，而支付更多供水服務費用的指控，並不屬實。

巴馬納登說，該機構自25年前的1999年3月1日成立公司以來，檳州供水機構的一些水費單，一直都是每兩個月發出一次，這樣做的主要原因是成本效益。

他指出，該機構通過每兩個月發出一次的賬單來節省成本，因為對於大多數檳城家庭來說，與國能的電費、衛星電視服務的Astro賬單和家庭的手机賬單相比，水費是“相對便宜的”。

“儘管如此，該機構兩個月一次的水費賬單，是完全按照中央政府法規，即以“每月立方米”(m3 per month)為基礎計算的。因此，在檳城的每月和每兩個月的水費賬單中收取的水費率，都是相同的。”

Caj Semasa		Bacaan akan datang	
Caj Semasa		Caj Semasa	
Kadar (RM)		Kadar (RM)	
0.22		0.62	
0.46		1.17	
0.68		2.07	
Surcaj Penjimat			

■檳城水供机构的家庭用户新旧收费率对比。

解釋4：額外收入花在基設

巴馬納登強調，檳城是一個缺水州屬，原水資源有限，但社會經濟潛力無限。

他指出，檳州供水機構將從2024年水費中產生額外收入，這筆收入主要用于資助緊急供

水基礎設施發展項目，以支持州政府的“檳城2030願景”。

“例如檳州供水機構的2030年水供應急計劃(WCP 2030)，以開發3個額外的次要原水資源，還有一條新的

1350毫米北賴河“跨河”管道；及新管道和更換管道工程。”

他說，檳城的用水量增加了約63.6%，從1999年的每日5億3600萬公升增加到2023年的每日8億7700萬公升。因此，我們必須集中精力確保檳城直到2030年的供水充足。”