

2020 年 1 月 15 日

槟城首席部长
曹观友

新闻稿

槟城供水警报：水坝储水量低

- 槟州政府和槟州供水机构（PBAPP）寻求人民的合作与支持，节约用水并在 2020 年的旱季明智地用水。

槟城，2020 年 1 月 15 日，星期三：由于去年降雨量少，导致槟岛的两个主要水坝的有效水量大大低于正常水平。

截至昨日（2020 年 1 月 14 日），亚依淡大坝和直落巴巷水坝的有效水量如下：

水坝	有效水量
1 亚依淡水坝	62.0%
2 直落巴巷水坝	39.5%

2020 年的水坝有效水量与前 3 年的有效水量之比较。				
水坝	2020 年 1 月 14 日	2019 年 1 月 14 日	2018 年月 14 日	2017 年月 14 日
1 亚依淡水坝	62.0%	88.7%	97.5%	99.4%
2 直落巴巷水坝	39.5%	81.4%	98.6%	100%

造成此情况的主要原因是气候变化，致使过去 4 个月的降雨量异常偏低。

在 2019 年 9 月至 12 月期间，亚依淡水坝所记录的总降雨量为 702 毫米。相当于 2016 年、2017 年和 2018 年同时期的 3 年平均值，即 1577 毫米的 44.5%。

同时，2019 年 9 月至 12 月的直落巴巷水坝录得总降雨量为 1732 毫米。相当于 2016 年、2017 年和 2018 年同时期的 3 年平均值，即 3101 毫米的 55.9%。

下表将 2019 年 9 月至 12 月的总降雨量与 2018 年、2017 年和 2016 年同时期进行了比较：

2019 年 9 月至 12 月的水坝集水区总降雨量与前 3 年的总降雨量之比较。					
水坝		2019	2018	2017	2016
1	亚依淡水坝	702 毫米	1150 毫米	1599 毫米	1982 毫米
2	直落巴巷水坝	1732 毫米	2590 毫米	2673 毫米	4040 毫米

减少降水量

自 2019 年 11 月以来，槟州供水机构（PBAPP）一直在最大限度地减少亚依淡水坝和直落巴巷水坝的原水用量。

为了满足 2019 年底节庆期间的用水需求，槟州供水机构优化了威省双溪赖滤水厂的净水生产，并将更多的净水泵送到槟岛。

随着 2020 年旱季的到来，我们必须确保我们的水坝储备水能够支持到 4 月或 5 月的雨水到来。

节约用水，明智地使用

请立即采取以下 3 个实践以减少用水：

1. 避免使用水管清洗房屋或洗车。用扫帚和拖把打扫房间。减少清洗汽车或摩托车，并在清洗时用水桶和海绵清洗。
2. 请勿每天使用水管为花园或植物浇水。请改用喷壶。
3. 不要持续打开水龙头。使用后请关闭所有水龙头，并请您的孩子效仿您的榜样。
- 4.

欲知更多节水技巧，请浏览 www.pba.com.my。

这是对槟城人民的迫切呼吁。我们需要您的合作与支持，以确保槟城在这个干旱季节不配水。

谢谢。

文告发出 : Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah
企业通讯部
电话 : 04-200 6607
电邮 : syarifah@pba.com.my



PBA

Perbadanan Bekalan Air
Pulau Pinang Sdn Bhd
(475961-X)

Memenuhi segala keperluan bekalan air anda
Meeting all your water supply needs



14.1.2020: Air Itam Dam at 62.0% effective capacity © PBAPP 2020



PBA

Perbadanan Bekalan Air
Pulau Pinang Sdn Bhd
(475961-X)

Memenuhi segala keperluan bekalan air anda
Meeting all your water supply needs



14.1.2020: Air Itam Dam at 62.0% effective capacity © PBAPP 2020



PBA

Perbadanan Bekalan Air
Pulau Pinang Sdn Bhd
(475961-X)

Memenuhi segala keperluan bekalan air anda
Meeting all your water supply needs




14012020: Teluk Bahang Dam at 39.5% © PBAPP 2020



PBA

Perbadanan Bekalan Air
Pulau Pinang Sdn Bhd
(475961-X)

Memenuhi segala keperluan bekalan air anda
Meeting all your water supply needs

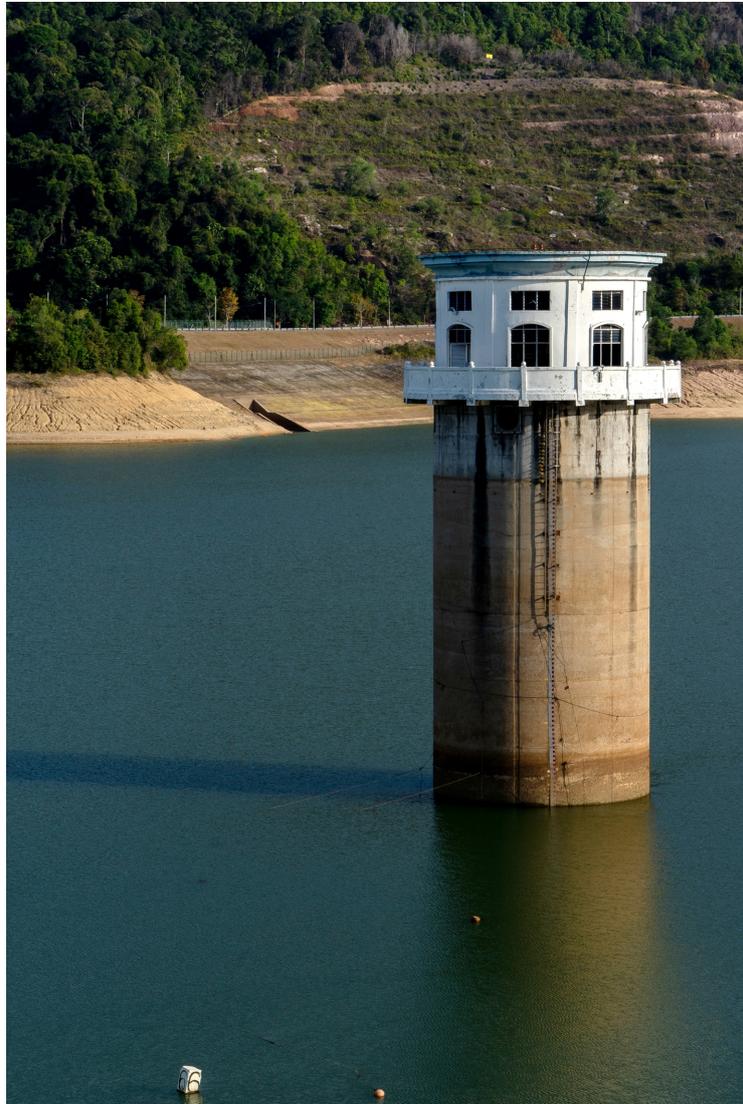

14012020: Teluk Bahang Dam at 39.5% © PBAPP 2020